


HAAG – RANGAU-SIEDLUNG



Parameter	Beschreibung
Anzahl Gebäude	39
Endenergieverbrauch Wärme (Bilanzjahr)	637.876 kWh
Einsparpotential durch Sanierungsmaßnahmen	3,2 % bis 2045
Eignung für dezentrale Wärmeversorgung	sehr wahrscheinlich geeignet
Wasserstoffeignung	sehr wahrscheinlich ungeeignet
Erdgasnetz	nicht vorhanden
Wärmenetzeignung	sehr wahrscheinlich ungeeignet
Wärmeverbrauch (Bilanzjahr)	542.195 kWh
Wärmebelegungsichte (100 % Anschlussquote)	504 kWh/m
Einteilung in voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet	
Im Jahr 2030	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung
Im Jahr 2035	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung
Im Jahr 2040	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung

Straßenzugscharfe Wärmebelegungsichte – Haag - Rangau-Siedlung

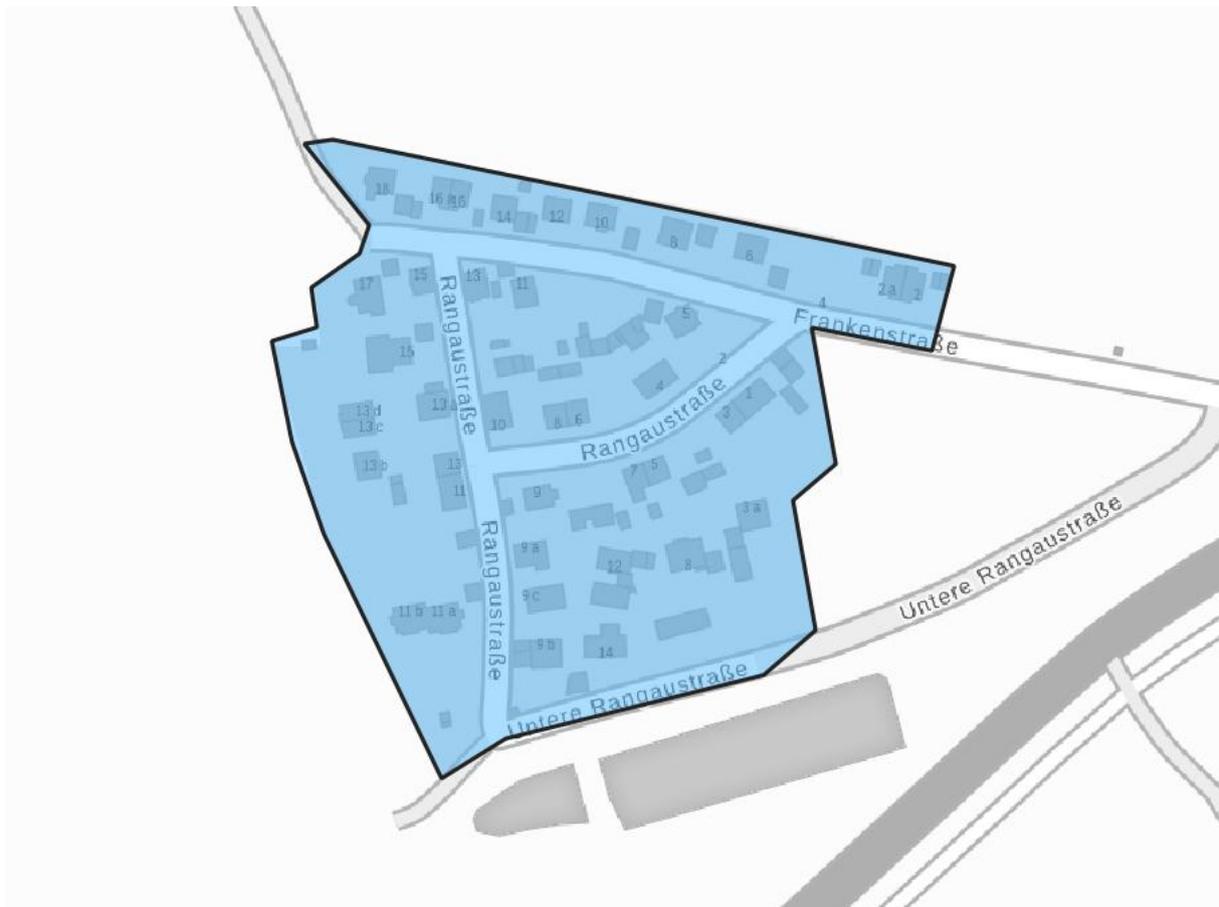

Anteile am Wärmeverbrauch- Haag - Rangau-Siedlung

