HAAGER WINKEL

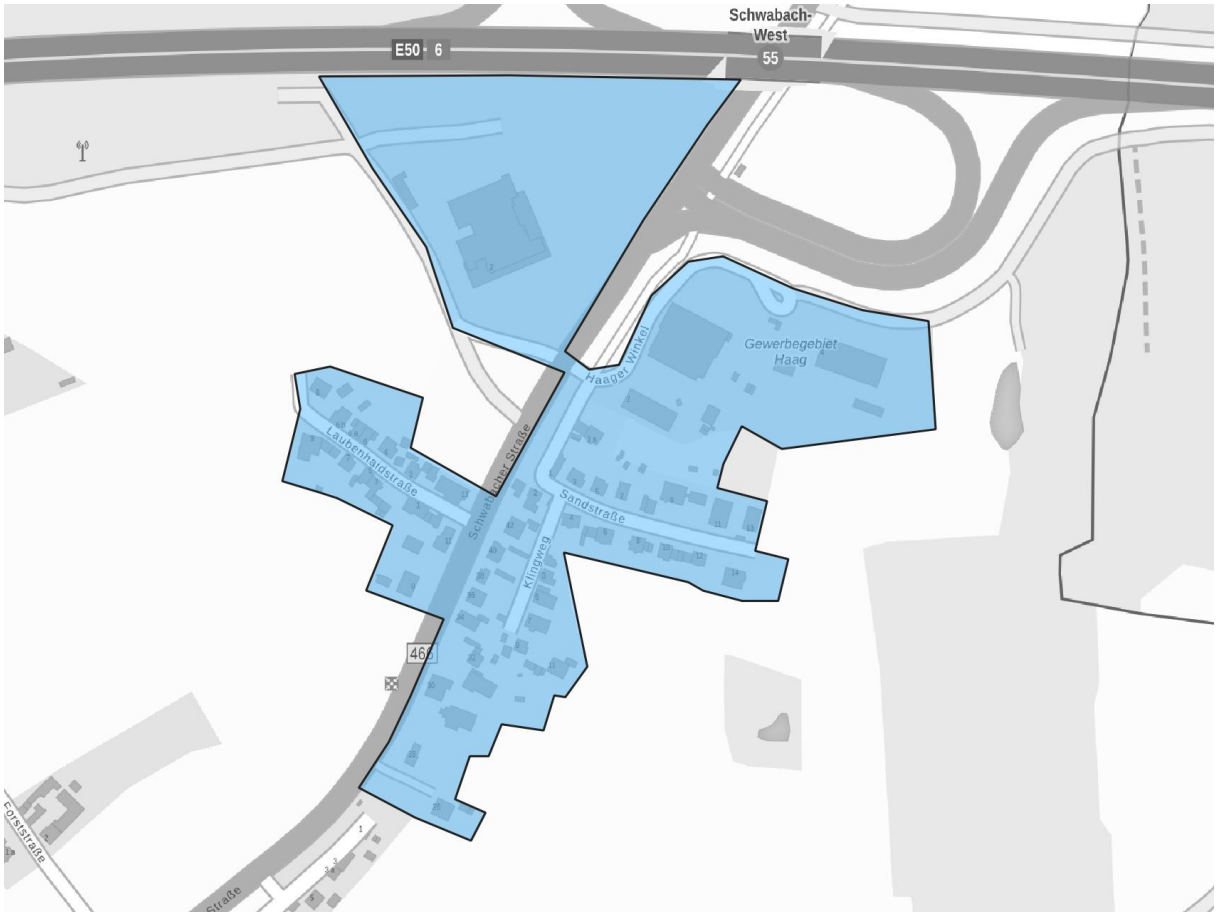

Parameter	Beschreibung
Anzahl Gebäude	45
Endenergieverbrauch Wärme (Bilanzjahr)	1.338.800 kWh
Einsparpotential durch Sanierungsmaßnahmen	18,8 % bis 2045
Eignung für dezentrale Wärmeversorgung	**sehr wahrscheinlich geeignet**
Wasserstoffeignung	**sehr wahrscheinlich ungeeignet**
Erdgasnetz	nicht vorhanden
Wärmenetzeignung	**sehr wahrscheinlich ungeeignet**
Wärmeverbrauch (Bilanzjahr)	1.229.353 kWh
Wärmebelegungsdichte (100 % Anschlussquote)	627 kWh/m
Einteilung in voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet	
Im Jahr 2030	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung
Im Jahr 2035	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung
Im Jahr 2040	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung

Straßenzugscharfe Wärmebelegungsdichte – Haager Winkel

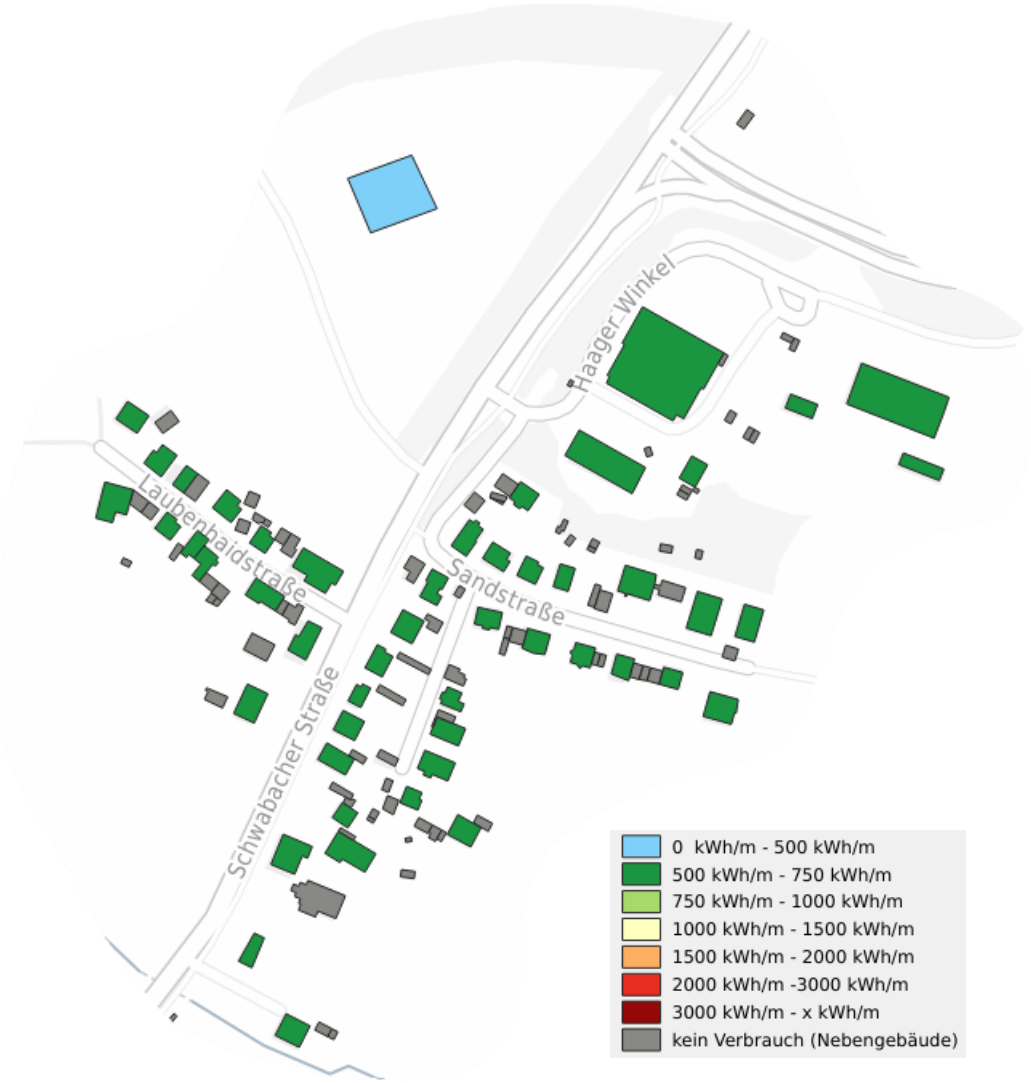
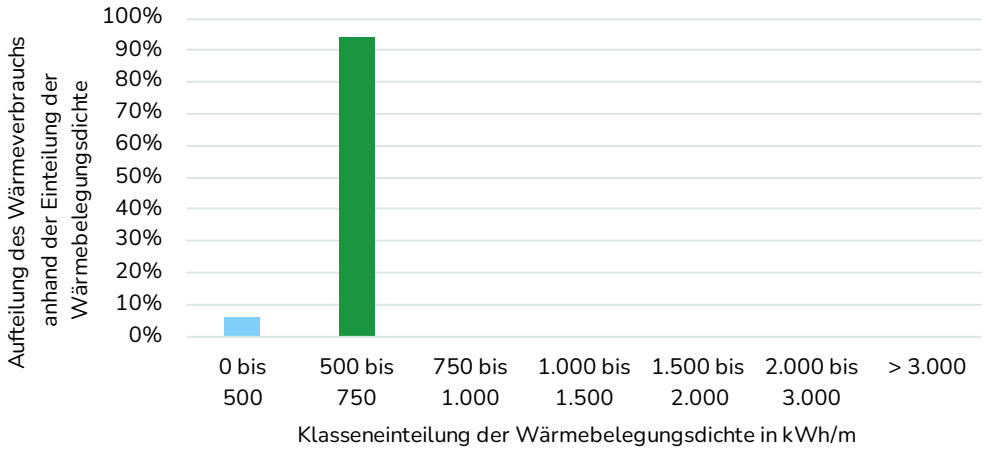
Anteile am Wärmeverbrauch- Haager Winkel