



SCHATTENHOF

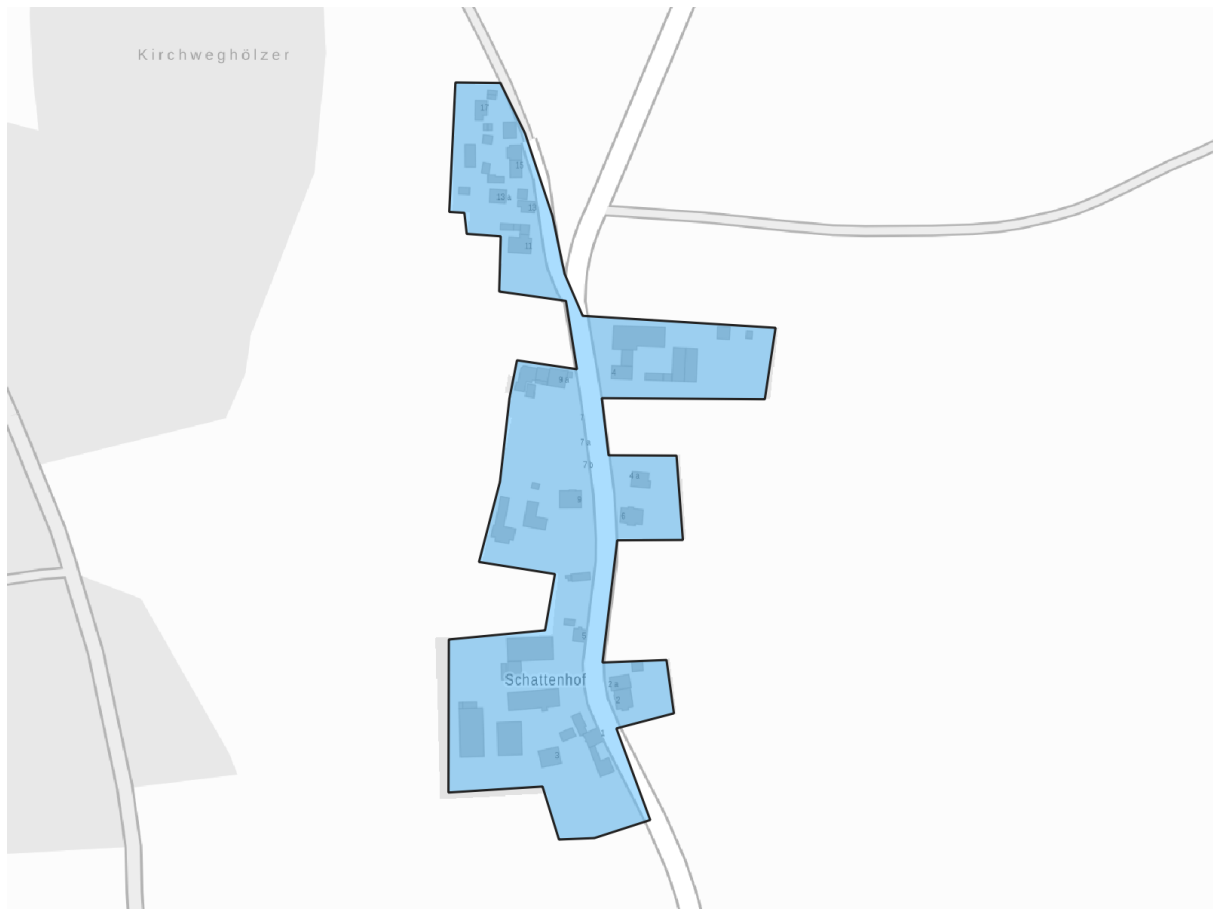

Parameter	Beschreibung
Anzahl Gebäude	15
Endenergieverbrauch Wärme (Bilanzjahr)	383.840 kWh
Einsparpotential durch Sanierungsmaßnahmen	10,6 % bis 2045
Eignung für dezentrale Wärmeversorgung	sehr wahrscheinlich geeignet
Wasserstoffeignung	sehr wahrscheinlich ungeeignet
Erdgasnetz	nicht vorhanden
Wärmenetzeignung	sehr wahrscheinlich ungeeignet
Wärmeverbrauch (Bilanzjahr)	325.590 kWh
Wärmebelegungsichte (100 % Anschlussquote)	529 kWh/m
Einteilung in voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet	
Im Jahr 2030	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung
Im Jahr 2035	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung
Im Jahr 2040	Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung

Straßenzugscharfe Wärmebelegungsichte – Schattenhof

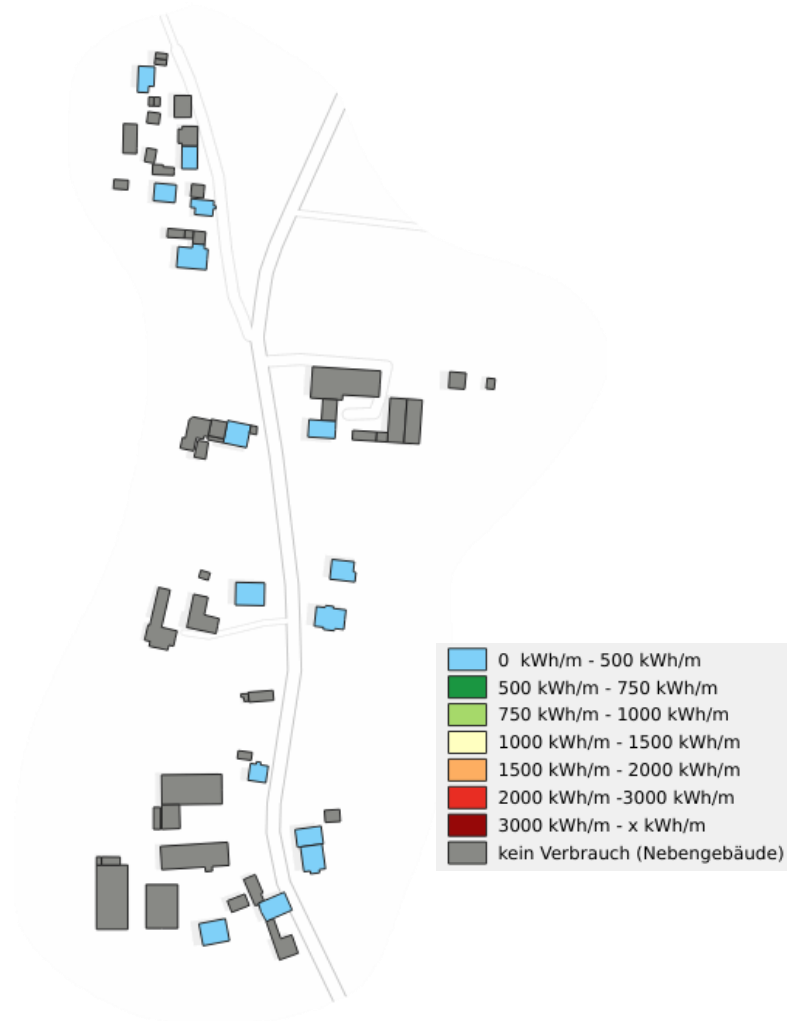

Anteile am Wärmeverbrauch- Schattenhof

